


Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa IKS 60

Ref. 6087116

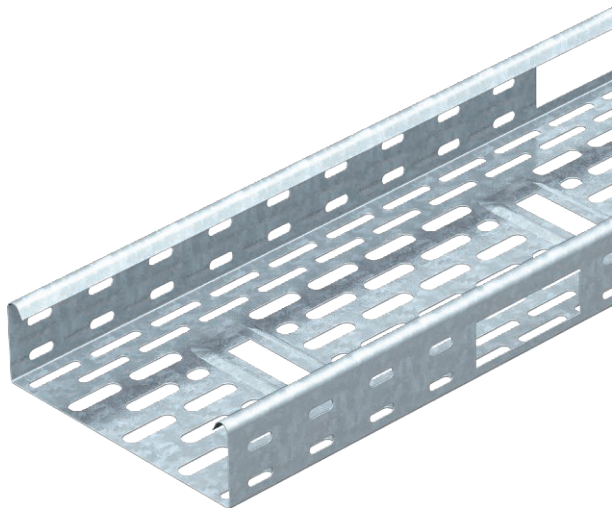

IKS 60 = Sistema de instalação de caminhos de cabos em chapa com uma altura lateral de 60 mm.

Sistema de caminhos de cabos em chapa com 30% de perfuração, conforme a directiva VdS 2092, para a aplicação sob sistemas de sprinklers.

Passagem de cabos na base a partir de 200 mm de largura. Perfuração lateral desfazada a cada 300 mm.

As respectivas uniões devem ser encomendadas separadamente.

Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.



St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.	6087116
Tipo	IKS 610 FS
Designação 1	Caminho de cabos em chapa IKS
Designação 2	com perfuração na aba
Fabricante	OBO
Dimensão	60x100x3000
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	3 m
Peso	155,34 kg/100 m

Dados técnicos

Secção transversal útil	5.800,00 mm ²
Secção transversal útil	58,00 cm ²
Indicado para manutenção de funções	☐
Versão conector	sem conector
Com tampa	☐
Instalação no pavimento	☒
Representação de orifícios NATO	☐
Aço inoxidável, decapado	☐
Perfuração lateral	☒
Versão para grandes cargas	☐

Ficha técnica


Caminho de cabos em chapa IKS 60

Ref. 6087116



Dados técnicos

Dimensões

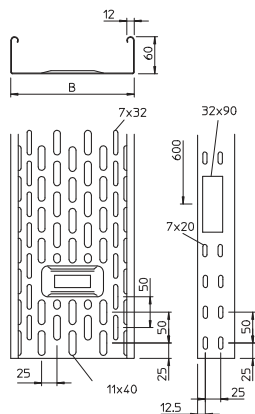


Comprimento	3.000,00 mm
Largura	100,00 mm
Altura	60,00 mm
Altura lateral	60,00 mm
Medida B	100,00 mm
Espessura das chapas	1,00 mm

carga permitida:

Distância de apoio de 1,0 m	0,90 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	0,90 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,70 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,45 kN/m

Diagrama de cargas do caminho de cabos do tipo LKS 60

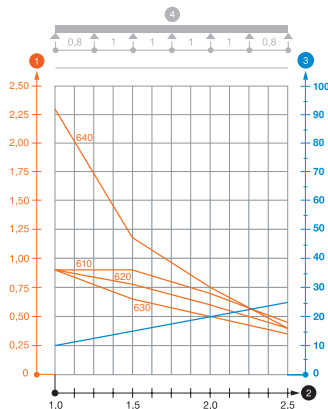

- 1 Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana
 - 2 Distância entre apoios em m
 - 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
 - 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios